



עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 13/14 מיום 05/11/2025 דיון מיוחד בדו"ח מבקר

העירייה לשנת 2024

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר

מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר

מר דוד שינאן, סגן ראש העיר (בזום)

ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שكر

גב' ענת טובול, חברת מועצה

מר מיכאל חסלר, חבר מועצה (בזום)

גב' למיס מוסא, חברת מועצה

מר מיכה קופין, חבר מועצה

מר אלכס גנטמן, חבר מועצה

גב' בלה בלון, חברת מועצה

מר חיים אמרון, חבר מועצה

גב' רינה בריל, חברת מועצה

מר גב' אלה אידוב, חברת מועצה

חביב עודה, חבר מועצה

ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה

חסרים:

גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

מר מנחם גנדל, חבר מועצה



מר עופר בן אליעזר, מנכ"ל העירייה

גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני

עו"ד מיטל רץ רויטקוף, יועצת משפטית

מר בני קונפורטי, גזבר העירייה

גב' אתי בוצין, מהנדסת העיר

מר רן לאון, מבקר העירייה

מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי, ומערכות מידע

מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

מר ארז אטיאס, מנהל אגף ביטחון

גב' מינה קליין, ראש מינהל חינוך

מר אבנר אילוז, סגן הגזבר

מר אמיר חנוך, מנהל אגף לוגיסטיקה

גב' ישראלה מרקסמר, מנהלת אגף רווחה

הגב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת העירייה

הרב ניר חבושה, מנהל אגף חינוך חרדי

מר מכאל אלביטר, מ"מ מנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל

גב' רחלי ליבוביץ כהן, אדריכלית הועדה לתו"ב.

מר אלכס אשורוב, מנהל המוקד

מר אילן מונטיצ'לו, סגן מנהל אגף פיקוח

מר תומר רז, מנהל השיטור העירוני



מר סרגיי זלוטניק, מנהל אגף אזורי תעשיה

מר יניב חרוש, מנהל אגף שפ"ע

גב' אלונית כהן, מנהלת לשכת ראש העיר

מר יוסי נימלמן, עוזר ראש העיר

על סדר היום:

1. דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2024

פרוטוקול

1. דיון מיוחד בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2024

1. נהלי עבודה

1.1. נהלי עבודה סדורים שלם איתור, טיפול מעקב ובקרה אחר ילדים אלרגניים.

ממצאים:

הביקורת בדקה האם ישנם נהלי עבודה סדורים בתחום טיפול בילדים אלרגניים במוסדות חינוך (בתי הספר + הגנים) לרבות הצהרונים. מבדיקת הביקורת עולה כי נכון למועד הביקורת טרם הוכן נוהל עבודה סדור בנושא במחלקת החינוך.

לדעת הביקורת על מחלקת החינוך להכין נהלי עבודה שיתנו מענה להיבטים הבאים: מעמד הרישום למוסדות החינוך והצהרונים, ניהול הרישום ומעקב וכן איתור הכולל את שם הילד, פרטים מזהים, סוג האלרגיה, טיפול מבוקש וכ"ו.

המלצות:

1. מומלץ, לעגן את תחומי האיתור, טיפול, מעקב, איתור ובקרה אחר ילדים אלרגניים במוסדות החינוך והצהרונים במסגרת נהלי עבודה סדורים לרבות הנחיות לפעולה במקרה חירום.
2. הביקורת סבורה כי יש למנות רכז/ת ייעודי/ת ע"י מחלקת החינוך שחלק מתחומי אחריותו יהיו בקרה ומעקב שוטפים מעקב על קבלת המסמכים הרפואיים, לרבות קבלה ותיעוד של הצהרות ההורים, מעקב אחר הדרכות הצוות המקצועי וכ"ו.



תגובת מחלקת החינוך:

מקבלים את הערת הביקורת יבוצע ויוכן כולל ריכוז של מידע ברשות מערכת החינוך בנוסף לנתונים נוספים שיש לרכז בידי האגף.

1.2. איסוף המידע אחר ילדים אלרגניים במוסדות החינוך והצהרונים

ממצאים:

הביקורת בדקה האם ישנו מאגר זמין של נתוני הילדים האלרגניים בכלל מוסדות החינוך בידי מערכת החינוך בגין שנת הלימודים 2021-2022 שנת לימודים תשפ"א – תשפ"ב. מבדיקת הביקורת ולצורך ביקורת זו פנתה הביקורת אל מחלקת החינוך ומחלקת החינוך פנתה אל מנהלת תוכנית מיל"ת לשם הנפקת הנתונים קרי מאגר הנתונים לרבות שמות הילדים, נתוני הילדים, ונתוני הילדים לרבות האלרגיות שמהם סובלים ילדים אלו, שאלונים רפואיים סופקו לביקורת עקב דרישת הביקורת נשוא ביקורת זו. נציין כי בעקבות פניית הביקורת אל מחלקת החינוך ומנהלת בתי הספר הופקה טבלת אקסל הכוללת שמות הילדים, תפריטים ורגישויות ע"י, דיאטנית קלינית שהינה עובדת משרד החינוך המרכזת את מידע שמועברות מכלל הרשויות בנושא ילדים אלרגניים, דרכי התקשרות עם ההורים, סוגי האלרגיה וכ"ו. **עם זאת, הביקורת סבורה כי המידע צריך להיות מנוהל גם על ידי הרשות לשם וידוא שלמות ומעקב בלתי עצמאיים.**

המלצות:

1. מומלץ, כי כלל הנתונים בדבר הילדים האלרגניים **בכלל** מוסדות החינוך בעיר וכן בצהרונים לרבות שמות הילדים, לאיזו סוגי מזון ו/או תרופות הם אלרגניים, אמצעי ההתקשרות עימם ועם הוריהם לרבות העתק הצהרות הרפואיות, דרכי הטיפול הנדרשות וכ"ו יהיו מתועדים וזמינים בכל עת במחלקת החינוך. קרי, כיום מעקב עצמאי לרבות אישורים רפואיים, המלצות רופאים וכ"ו.
2. מומלץ, כי מחלקת החינוך תפעל למינוי רכז יעודי תחום ילדים אלרגניים בכלל מוסדות החינוך (בתי הספר וגני הילדים) שיהווה איש/ת קשר מול הצהרונים בטיפול בנושא מטעם מחלקת החינוך ברשות.

תגובת מחלקת החינוך:

מקבלים את הערת הביקורת עם כניסת מנהלת מחלקת החינוך החדשה לתפקידה הועלה הצורך בקיום מאגר מידע ונתונים רלוונטיים בשלל נושאים. לרבות הכנת מאגר של מידע ברשות מערכת החינוך העירונית בנוסף לנתונים נוספים שיש לרכז בידי האגף.



3. מסמכים רפואיים לצורך הבטחת שלומם של ילדים אלרגיים

רקע:

3.1. קיום הצהרת בריאות

ממצאים:

1. הביקורת בדקה קבלת הצהרת בריאות בבתי הספר. מבדיקת הביקורת עולה כי נכון למועד הביקורת לא נוהל קובץ באופן עצמאי על ידי מחלקת החינוך. נציין כי תוך כדי הביקורת מחלקת החינוך התחילה לנהל קובץ מעקב ואיתור של ילדים אלרגיים לרבות בניית טבלת אקסל של ילדים אלרגיים, מוסד הלימודים, פרטי התקשרות עם ההורים, סוג האלרגיה וכ"ו.
2. מבדיקת הקובץ שהועבר לביקורת עולה כי בבתי הספר ידוע על 41 ילדים אלרגיים למזון לסוגיו. נציין כי מבוצע טבלה של ילדים אלרגיים לדברים נוספים כגון: בעלי חיים, תרופות וכ"ו.
3. כמו כן, הביקורת בדקה קיום הצהרת בריאות בגין הילדים שדווחו כאלרגיים בבתי הספר. מבדיקת הביקורת עולה כי מטבלת האקסל שהועבר לסקירת הביקורת מתוך 41 תלמידים אלרגיים בגין 7 תלמידים לא נמצא תיעוד על קבלת הצהרות בריאות למועד הביקורת..

נציין כי למועד הביקורת התחילת תהליך מיפוי של מחלקת החינוך ומנהלת תחום בתי הספר לשם מעקב וקיום כלל האישורים הרפואיים הנושא.

המלצות:

מומלץ, לוודא קבלת הצהרת בריאות בגין כלל התלמידים הן בבתי הספר והן בגני הילדים.

3.2. קיום מסמך רפואי מאלרלוג

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום מסמך הנחיות טיפוליות מאלרלוג (מומחה לאלרגיות) כאמור לסעיף 6.1 לחוזר מנכ"ל. נציין כי הביקורת קיבלה קובץ "אקסל" של הילדים האלרגיים במוסדות חינוך על ידי אחראית בתי הספר. נציין כי תוך כדי הביקורת אחראית בתי הספר התחילה לנהל קובץ מעקב באמצעות טבלת אקסל.

מסקירת הביקורת את הקובץ כפי שהועבר על ידי אחראית על תחום בתי הספר עולה כי מתוך 41 ילדים אלרגיים שמופיעים בטבלת האקסל שהועברה לביקורת לכמות של 29 ילדים מתוך הרשימה נכון למועד הביקורת, טרם הומצא אסמכתא של אלרלוג המאפיין את האלרגיה שממנה סובל התלמיד.



המלצות:

1. מומלץ, להקפיד על קבלת הנחיות טיפוליות מומחה לאלרגיות "אלרולוג" בגין התלמידים האלרגניים.

3.3. ייפוי כוח רפואי/ כתב הסכמה למתן טיפול רפואי

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום מסמך ייפוי כוח רפואי בגין ילדים שמדווח עליהם כילדים המקבלים מזון לאלרגניים. נציין כי בעקבות בדיקת הביקורת התחיל מיפוי של מחלקת החינוך בנושא והשלמת מסמכים ייפוי כוח בעבור ילדים אלרגניים כנדרש בהוראת הקבע.

המלצות:

מומלץ, לוודא כי עבור כלל הילדים האלרגניים ישנו אישור ייפוי כוח רפואי המאפשר מתן טיפול רפואי במידת הצורך.


4. ימי היערכות /קיום מפגש עם ההורים

ממצאים:

הביקורת בדקה האם באסיפת ההורים מיידים את ההורים ו/או האם מיידעים בנוגע למגבלות תזונתיות וכיצד. משיחות שקיימה הביקורת עם אחראית הגנים ברשות נמסר כי בתחילת שנה מעבירים להורים טפסים ולפי זה מאתרים ילדים אלרגניים בימים הראשונים של השנה. נמסר כי ישנם גנות שמזמינות את ההורים לפגישה ודבר דומה לזה עושים בכיתות ובבתי הספר.

המלצות:

1. מומלץ, להוציא הנחיות עבודה סדורות לכלל מנהלי הגנים ובתי הספר על הצורך לקיים מפגש של ההורים מנהל ואחות נציגת שירותי בריאות וכן דיאטנית המתמחה בתחום לרבות תיעוד המפגש המתבצע בכל אחד מן מוסדות הלימוד.
2. מומלץ, ליידע את כלל הורי הכיתה והצהרונים על מגבלות תזונה (הודעת כתובות, מסרונים, ווסט- אפ) להורים בבתי הספר והגנים בדבר מגבלות התזונתיות וחשיפה לאלרגניים.

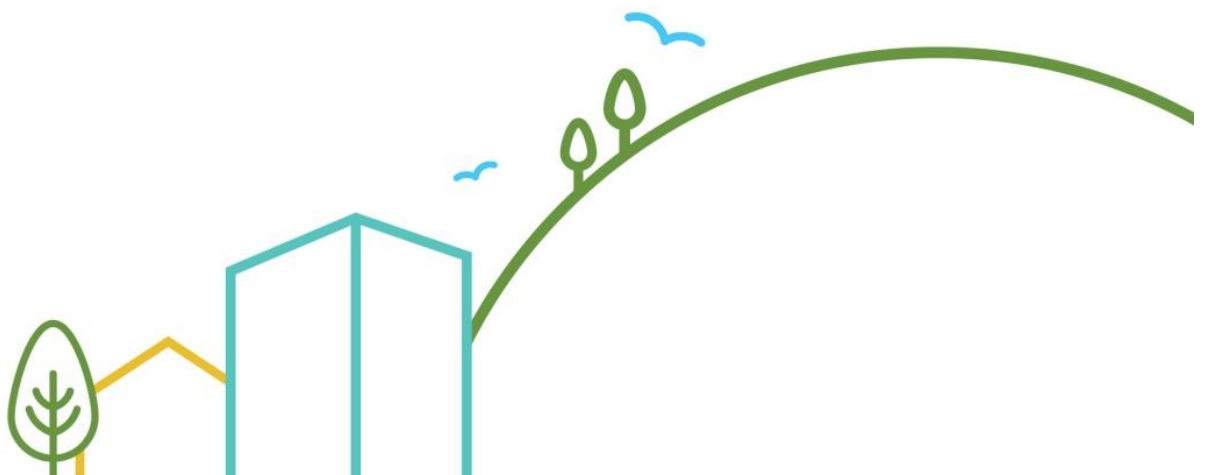

ממצאים:

הביקורת בדקה האם במחלקת החינוך ממליצים למחלקת החינוך להמליץ בפני הורי התלמיד הסובלים מאלרגיה על הצורך להתייעץ עם דיאטן קליני המומחה בילדים לגבי הרכב המזון. מבדיקת הביקורת עולה כי אין תהליך יזום בנושא.

המלצות:

מומלץ, כי מחלקת החינוך תפנה באופן יזום אל ההורים לילדים האלרגיים בהתאם לנתונים ותמליץ להם להשתמש בשירותי תזונאי / דיאטן קליני המומחה בתזונת ילדים בהתאם למסד נתונים ייעודי וכמו כן תתעד את הפנייה בטבלה מסודרת (אפשרי טבלת אקסל).

5. תכנית הכשרות והשתלמויות לצוות החינוכי.

ממצאים:

הביקורת בדקה האם מבוצעת הדרכה עיונית ומעשית לצוותי ההוראה בגין ילדים אלרגיים. מבדיקת הביקורת עולה כי קב"ט העירייה הוציא הנחיות בכתב להלן הנחיות להחזקת תכשיר אפיפן במוסדות חינוך (2.01.2022) כולל ציון כי בגין זיהוי וטיפול בשימוש במזרק האפיפן בשעת הצורך כולל סרט הדרכה אולם הביקורת לא מצאה תיעוד להכשרות ייעודיות שבוצעו לצוותים נציין הביקורת לא מצאה תיעוד להכשרות סדורות בנושא.


המלצות:

מומלץ להכין תוכנית הדרכות ייעודית הן לצוותי הגנים והן לבתי הספר מדי תחילת שנה.

קיום תוכנית הדרכות כיצד להשתמש במזרק אפינפרין (אפיפן)

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום הדרכות כאמור לעיל. משיחה שקיימה הביקורת עם קב"ט מוסדות חינוך ומתוצרים שהועבר על ידי קב"ט מוסדות חינוך עולה קב"ט מוסדות חינוך הפיץ בתאריך 2.01.222 הנחיות להחזקת תכשיר אפיפן במוסדות חינוך לידיעת מנהלי בית הספר, מנהלות גני הילדים, מנהלי מסגרות חינוך כולל סרטון הדרכה בנושא ומכתב זה ממליץ לצוותים כי בנוסף מומלץ להשתתף בתוכנית הדרכה לאלרגיה.

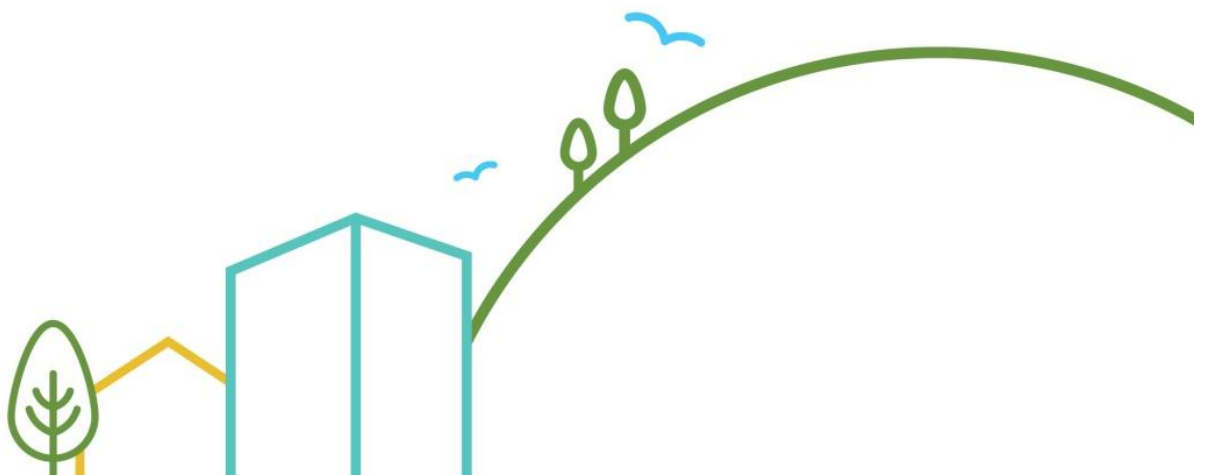

המלצות:

מומלץ, בנוסף להנחיות שהוציא קב"ט מוסדות החינוך לקיים תוכנית הדרכה פרונטאלית לצוותי החינוך וההוראה בנושא שימוש במזרק האפיפן בשעת חירום.

5.1. הפנייה לתפריטים ייעודיים לילדים הסובלים מאלרגיה

ממצאים:

הביקורת בדקה האם המחלקת החינוך ישנה פנייה יזומה שתכליתה הפניית ההורים לתפריטים ייעודיים בגין ילדים אלרגניים. משיחות שקיימה הביקורת עם הגורמים הרלוונטיים עולה כי למועד הביקורת ההנחיה טרם מיידעים את ההורים לתפריטים ייעודיים.

המלצות:

מומלץ, כי אגף החינוך ישקול להעסיק תזונאית ו/או איש מקצוע בתחום שילוו את התוכנית לאורך כל שנת הלימודים. התזונאית יסייעו לבניית תפריטים מותאמים לכל התייעצות בעניין תזונה ואלרגיות.


5.2. מתן תמיכה רגשית וחברתית לילדים הסובלים מאלרגיות

ממצאים:

הביקורת בדקה מתן תמיכה רגשית של ילדים אלרגניים במוסדות חינוך לרבות הדרכה רגשית של פסיכולוגים ממוסדות הלימוד ו/או הדרכה של מנהלי הצהרונים בדבר תמיכה רגשית לילדים הסובלים מאלרגיות. משיחות שקיימה הביקורת עם גורמים הרלוונטיים ממחלקת החינוך עולה כי למועד הביקורת טרם הומצא מתקיים תהליך מובנה של איתור כלל הילדים ומתן ליווי מפסיכולוג ו/או יועץ הדרכה לילדים אלרגניים.

המלצות:

מומלץ, להסדיר תהליך של ליווי של יועץ או פסיכולוג לשם תמיכה בילדים הסובלים מאלרגניים לרבות קיום הדרכות למנהלי הצהרונים.

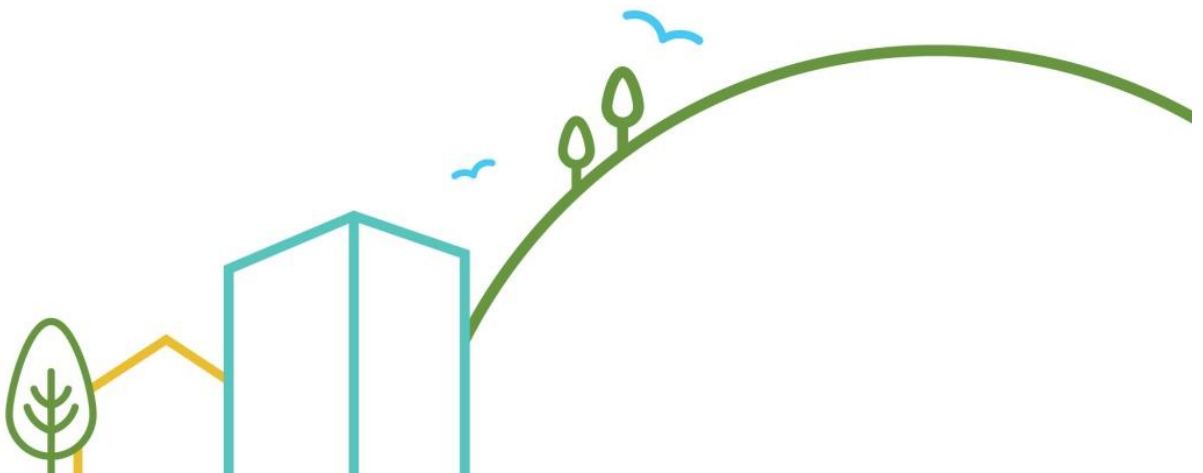

6. סביבה נקייה מאלרגניים

6.1. הגדרת שטחים נקיים מאלרגניים/שילוט מוסדות החינוך :

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום שילוט בדבר מוסדות שבהם דווח כי לומדים ילדים אלרגניים בהתאם לאמור לעיל. הביקורת ערכה סיור במוסדות לימוד שבהן ישנם ילדים אלרגניים ומקבלים מנות מזון לילדים אלרגניים. מבדיקת הביקורת עולה כי:

1. נבדקו 16 גני ילדים שילדים אלרגניים לומדים בגנים אלו. מבדיקת הביקורת בכל 16 גני הילדים לא נמצא תיעוד לשילוט בדבר אלרגניים.
2. נבדקו 4 בתי ספר שילדים אלרגניים לומדים במוסד חינוך זה. מבדיקת 4 בתי ספר נמצאו 3 בתי ספר שלא נמצא תיעוד לשילוט במועד הביקורת.

המלצות:

מומלץ, לשלט את מוסדות החינוך לרבות גני הילדים בשילוט למניעת אלרגניים לטובת הילדים האלרגניים.

6.2. מניעת אלרגניים במוסדות החינוך ובצהרונים .

ממצאים:

הביקורת בדקה ידוע הורי הכיתה ומסגרות הצהרונים בדבר מניעת אלרגניים. לביקורת נמסר כי המידע נמסר למסגרות השונות. נציין כי הביקורת לא מצאה לכך תיעוד .

המלצות:

מומלץ, ליידע את כלל ההורים הן בבתי ספר והן בגנים בדבר מניעת אלרגניים. הביקורת מציינת כי אפשרות נגישה להפצת המידע הינו באמצעות פלטפורמות דיגיטאליות כגון: הפצת מידע באמצעות מסרונים, וואטס-אפ וכ"ו.

6.3. קיום מסמך נגישות להתנהגות במצב חירום בגין רגישות לאלרגן

ממצאים:

הביקורת ערכה שיחות בנושא הכנת מסמך נגישות למצב חירום וידוא מוסדות החינוך בקיום והתנהגות במצב חירום על פי מסמך זה. משיחות שערכה הביקורת עם קב"ט מוסדות החינוך ומתוצרים שקיבלה הביקורת להלן: הנחיות להחזקת תכשיר אפיפן (אפינפרין) במוסדות חינוך עולה כי ישנו התייחסות לנושא סדר הפעולות במקרה של חדש לאלרגיה מסכנת חיים לרבות תנאי החזקה ושימוש בתכשיר (מזרק) האפיפן .

תקין - לא נמצאו ממצאים ראויים לציון



7. החזקת מזרקי אפינפרין (אפיפן) במוסדות החינוך ובגני הילדים

ממצאים:

הביקורת בדקה הצטיידות במזרק אפיפן במוסדות חינוך . מבדיקת מדגמית שערכה הביקורת


במוסדות החינוך עולה:

1. ממדגם של 8 גני הילדים בתאריך 6.2.2022 הניל עולה כי בגני ילדים אלו נמצא מזרק אפיפן

כנדרש:

מספר	שם מוסד/גן ילדים	האם קיים מזרק אפיפן
1	גן סביון	☐
2	גן שושנים	☐
3	גנון סביון	☐
4	גן כרמים	☐
5	גן צבר	☐
6	גנון כרמים	☐
7	גן שקמה	☐
8	גנון שושנים	☐

תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.

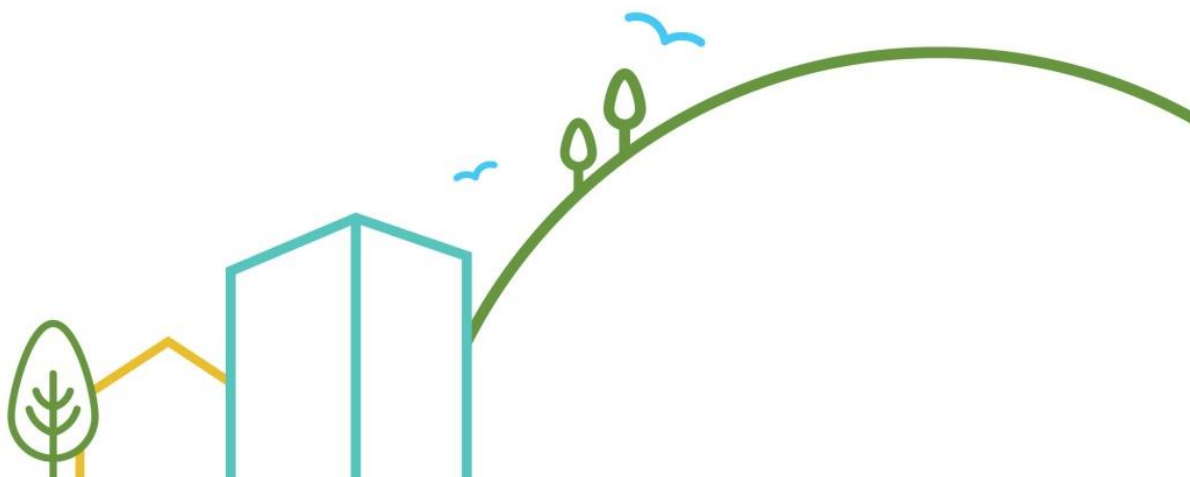

2. ממדגם של 4 בתי ספר משלושה מהם נדרשים להחזיק 2 מזרקים בעלי מינון שונה עולה כי בשלושת בתי הספר יש מזרק. אפיפן במינון 0.3 מ"ג וישנו צורך להצטייד גם במזרק נוסף במינון 0.15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה ב-.

מספר	סמל מוסד	שם מוסד	סיווג	גילאים	כמות תלמידים במוסד החינוך	הערות הביקורת
1	213280	גלבע- (מנחם בגין) נצרת עלית	יסודי בלבד	א - ו	176	ישנו צורך במזרק נוסף במינון 0.15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה ב-
2	213165	חבד מד- נצרת עלית	יסודי בלבד	א - ח	334	ישנו צורך במזרק נוסף במינון 0.15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה ב-.
3	213629	ביהס כרמל	יסודי בלבד	א - ו	196	ישנו צורך במזרק נוסף במינון 0.15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה ב-.

המלצות:


מומלץ, להצטייד במזרק אפיפן נוסף במינון 0.15 מ"ג במוסדות החינוך הרלוונטיים בהם לומדים ילדים שהינם מתחת לכיתה ב-.

8. הקצאת סיעות רפואיות לילדים אלרגניים

ממצאים:

הביקורת בדקה הגשת מסמכים ואישור וועדה רלוונטית לעניין הסיעות האישיות לילדים אלרגניים. מבדיקת הביקורת ומהחומר הנלווה שסופק לביקורת עולה כי בגין שלושת סיעות רפואיות לתלמידים אלרגניים שאושרו בגין שנת הלימודים 2021-2022 שנת לימודים תשפ"א – תשפ"ב. אושרו על ידי גורמים הרלוונטיים להלן אישור זכאות על רקע צרכים רפואיים יחודיים בחינוך הרגיל. כמו כן העסקה היא על ידי הרשות המקומית.

תקין – לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.

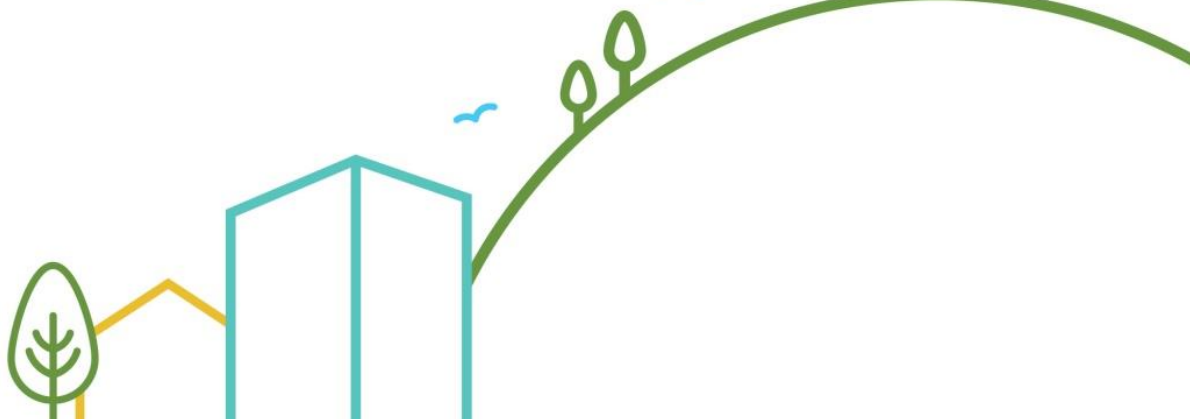

8.1. תוקף מסמכים רפואיים הנדרשים להשגחה כדי למנוע מצב מסכן חיים.

ממצאים:

הביקורת בדקה האם בגין ילדים הנדרשים לסיוע צמוד והשגחה ישנו מסמך רפואי מאלרולוג שתוקפו 6 חודשים מיום הגשת הבקשה להקצאת סייעת אישית צמודה לתלמידים אלרגניים הנצרכים לסיוע וליווי צמוד. מבדיקת האישורים עולה כי האישורים הרפואיים שאושרו בגין שנת הלימודים 2021-2022 שנת לימודים תשפ"א – תשפ"ב. מהנתונים שהועברו לביקורת עולה כי בשנת חימודים זו אושרו שלוש בקשות לזכאות לסיוע על רקע צרכים רפואיים לתלמידים אלרגניים.

מבדיקת הביקורת את האישורים הרפואיים ותוקפם נמצא כי בגין תלמיד אחד מתוך שלושת התלמידים הזכאים לסיוע צמוד בשל אלרגיה לא נמצא תיעוד למסמך מאלרולוג לתקופה של ששישה חודשים הקודמים לבקשה לקבלת אישור זכאות לסיוע על רקע צרכים רפואיים יחודיים לאלרגיה:

שם ביה"ס	כיתה	סמל מוסד	סייעת רפואית	האם קיים אישור רפואי לתקופה קודמת של 6 חודשים על ידי אלרולוג
כרמל	א'	213629	יש	טרם הומצא לביקורת תיעוד


המלצות:

מומלץ, להקפיד על קבלת תיעוד אישור מאלרולוג בגין תלמידים אשר נדרשים להשגחה צמודה.

8.2. הסמכת הסייעות הרפואיות

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום הסמכה על ידי אחות מוסמכת ו/או רופא בגין הסייעות הרפואיות הצמודות המסייעות לילדים האלרגניים הנדרשים לליווי צמוד על פי הקריטריונים הרפואיים שנקבעו על ידי משרד החינוך והחלטת הוועדה בגינם. מבדיקת האישורים עולה כי האישורים הרפואיים שאושרו בגין שנת הלימודים 2021-2022 שנת לימודים תשפ"א – תשפ"ב נמצא כי בגין 3 התלמידים שקיבלו זכאות למלווה התקבלו אישור בדבר הדרכת המלווה לתלמיד בעל אלרגיה הזקוק לסיוע צמוד:

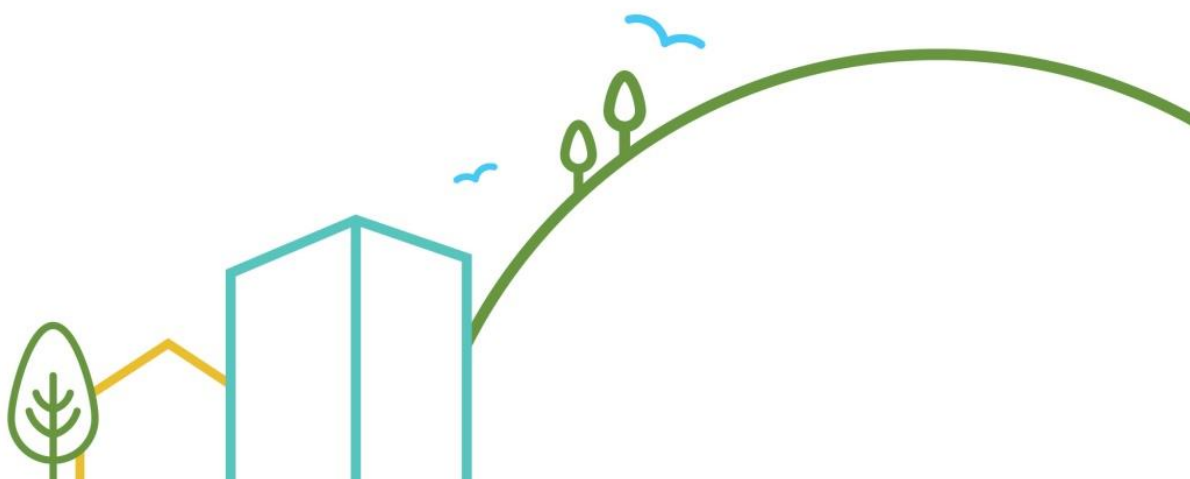

שם ביה"ס	כיתה	סמל מוסד	סייעת רפואית	תאריך הנפקת האישור להדרכת מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל
נטופה	א'	214122	יש	31.08.2021
ארבל	ב'	212589	יש	31.10.2021
כרמל	א'	213629	יש	10.10.2021

תקין-לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.

9. הזנה וסימון מוצרים אלרגניים

9.1. תזונת תלמידים הסובלים מבעיות בריאות / מרגישות למזון

ממצאים:

הביקורת בדקה האם אחראי ההזנה מטעם הגורם המתקשר עם הספק מבצע בקורות בלתי תלויות אחר אספקת מנות הזנה לתלמידים בעלי צרכים התזונתיים הסובלים מרגישות למזון. משיחות שקיימה הביקורת עם אחראית ההזנה האמונה על מחוז הצפון שהינה תזונאית, דיאטנית קלינית מתמחה בתזונת נשים וילדים (שהינה עובדת חברה חיצונית) ואמונה על מפעל ההזנה ובקרה מטעם משרד החינוך נמסר לביקורת בקרה מדגמית של איכות המזון, טמפרטורת המזון וכ"ו.

מסקירת הביקורת וממדגם שביצעה הביקורת עבור 16 גני ילדים ונתונים הבקרה שהועברו לביקורת על ידי החברה המנהלת עולה כי גני הילדים הבאים נבדקו בתדירות של אחת לשנה

המלצות:

מומלץ, לפנות אחת למספר חודשים לחברה המנהלת לשם קבלת העתק מן דוחות הבקרה הרלוונטיים לשם תיעוד הבקורות שבוצעו.





9.2. סימון מזון ייעודי לילדים אלרגניים.

ממצאים:

הביקורת בדקה האם מבוצעות בדיקות יזומות לשם מעקב ובקרה כי ארוחות מזון ייעודי מסומנות כנדרש בצבע בולט לעין את הרכב המזון ווכן וידוא עם הספק כי הרכב המזון אינו כולל את האלרגן. נציין כי משרד החינוך התקשר במסגרת ההתקשרות במכרז פומבי עם זכין נושא מכרז משנת 2013 להלן: מכרז היקפים משתנים מס' 7/7.2013: מתן שירותים מנהליים להפעלת תוכנית הזנה של משרד החינוך כקבלן מבצע מטעמן בקרה באמצעות מכרז פיקוח פיקוח ובקרה אחר פרמטרים כגון שביעות רצון מהמזון, מעקב אחר טריות המזון, דרך הגשת המזון, טמפרטורת המזון וכ"ו. עם זאת, הביקורת סבורה כי על מחלקת החינוך לפנות באופן יזום בכדי לקבל את דוחות הבקרה השוטפים במוסדות.

ממדיגם שביצעה הביקורת אחר קיום בקרה בלתי צמודה על ידי החברה המנהלת ב-4 בתי ספר הבאים בהם לומדים ילדים אלרגניים עולה כי מנות האלרגן נבדקו כאמור מטה:

מספר	סמל מוסד	שם מוסד	תאריך ביצוע בדיקת הזנה
1	213280	גלבע-(מנחם בגין) נצרת עלית	31/01/2022
2	213165	חבד מד-נצרת עלית	26/01/2022
3	214122	נטופה	17/01/2022
4	212589	ארבל מד-נצרת עלית	02/09/2021

המלצות:

1. מומלץ, לפנות אחת למספר חודשים לחברה המנהלת מטעם משרד החינוך להלן זכין משרד החינוך במסגרת תוכנית ההזנה לשם קבלת דוחות הבקרה הרלוונטיים.
2. מומלץ ליידע את ההורים לתלמידים בדבר שמו של ספק המזון/גורם ההסעדה שלם אישור הרכב המזון ו/או אמצעי התקשרות עמו.





10. מתן מענה במקרה חשיפה לאלרגן.

ממצאים:

הביקורת בקרה האם ישנו נוהל דיווח כיצד יש לפעול במסגרת חשיפה לאלרגן ומתן מענה ראשוני במקרה שהתפתחה תגובה אלרגית לרבות למי מדווחים במקרה הנ"ל. נציין כי ישנו נוהל שהפיץ קב"ט העירייה מתאריך 2.01.2022 הנחיות קב"ט מסודות חינוך בגין שימוש במזרק. נציין כי הנוהל מתייחס לנושאים כגון (תופעת האלרגיה, מיקום תכשיר, סדר פעולות במקרה אלרגיה מסכנת חיים), אך אינו כולל חובת דיווח למי וכיצד מדווחים.

המלצות:

מומלץ, להסדיר נוהל/הנחייה בנושא ולהפיץ באופן סדור לכלל מוסדות החינוך שייתן מענה כולל עקרונות דיווח ומעקב לשם הפקת לקחים ומניעה עתידית.

דוח ביקורת בנושא יישום חוק לאחזקת מזרקי אפינפרין (אפיפן) במוסדות החינוך :

11. תוקף מזרקי אפינפרין (אפיפן) במוסדות החינוך העירוניים

ממצאים:

הביקורת בדקה תוקף מזרקים במוסדות הלימוד קרי האם המזרקים כשירים לשימוש ותוקפם מאפשר שימוש בטוח בתכשיר. הביקורת בדקה האם מזרקי האפיפן הינם בתוקף למועד הביקורת. מבדיקת הביקורת במדגם של 8 גני ילדים וכן 4 בתי ספר עולה כי הן בגני הילדים שנדגמו והן במוסדות הלימוד המזרקים נכון למועד הביקורת 06.2020 בתוקף כאמור :

מספר	שם גן הילדים	תוקף מזרק האפיפן
1	גן סביון	1.2023
2	גן שושנים	1.2023
3	גנון סביון	1.2023
4	גן כרמים	1.2023
5	גן צבר	1.2023
6	גנון כרמים	1.2023
7	גן שקמה	1.2023
8	גנון שושנים	1.2023



הביקורת ביצעה מדגם של 4 בתי ספר ברחבי העיר :

מבדיקת הביקורת עולה כי למועד הביקורת מזרקי האפיפן שאוחסנו במוסדות הלימוד שנדגמו הינם בתוקף. תקין - לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.

11.1. מיקום התכשיר (מזרק אפיפן)

ממצאים:

הביקורת בדקה תנאי אחסון מזרק האפיפן במוסדות החינוך העירוניים כאמור להלן :

1. מבדיקה מדגמית של 8 גני ילדים עירוניים בתחומי הרשות נמצאו 2 גני הילדים שהתכשיר הוחזק שלא בהתאם לאמור בהנחיות :
2. מבדיקה מדגמית של 4 מוסדות חינוך (בתי ספר) נמצאו 2 מוסדות חינוך שהינם בתי ספר שבהם התכשיר הוחזק שלא בהתאם לאמור בהנחיות :

המלצות:

1. מומלץ, לוודא כי מזרק האפיפן מוחזק בתנאים הנדרשים .
2. מומלץ לחדד את ההנחיות בדבר אופן החזקת התכשיר במוסדות הלימוד.

11.2. מינון התכשיר


ממצאים:

הביקורת בדקה האם במוסדות החינוך הרלוונטיים ישנם מזרקים הן במינון של 3 מ"ג וכן מזרק במינון של 15 מ"ג.

1. מבדיקת הביקורת עולה כי ב-8 גני הילדים שנבדקו במדגם הגנים שנבדקו המינון הינו בהתאם לנדרש.

תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.

2. מבדיקת הביקורת עולה כי ב-3 מוסדות שנדגמו באופן אקראי נמצא כי קיים מזרק אפיפן עם זאת, ישנו צורך לרכוש מזרק אפיפן נוסף במינון של 15 מ"ג לתלמידים שגילם הינו פחות מגיל 3 כמצוין לעיל :

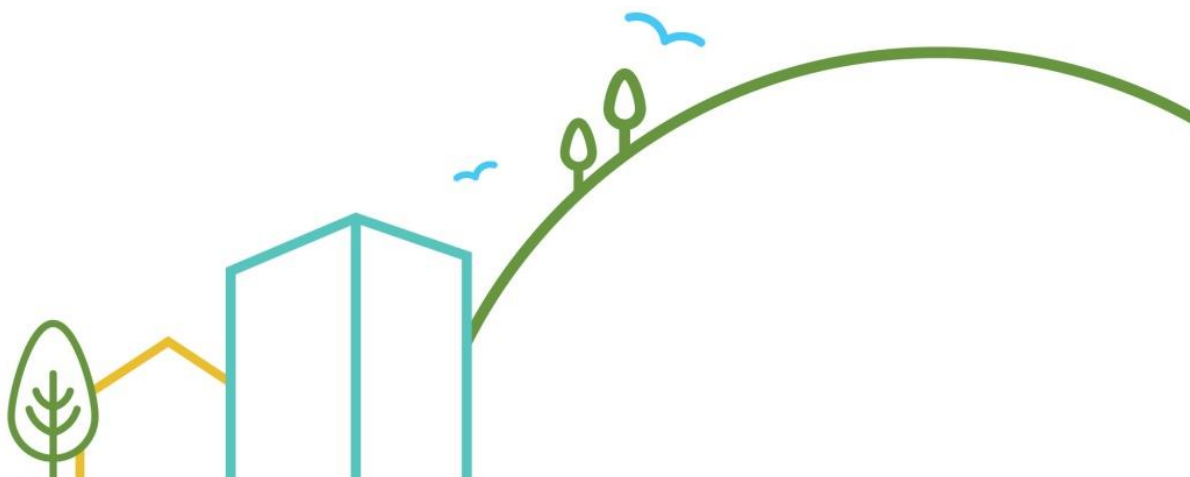

מספר	סמל מוסד	שם מוסד	סיווג	גילאים	כמות תלמידים	ממצא הביקורת
1	213280	גלבוע- (מנחם בגין) נצרת עלית	יסודי בלבד	א - ו	176	ישנו צורך אפיפן נוסף במזרק במינון 15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה -ב
2	213165	חבי"ד מד- נצרת עלית	יסודי בלבד	א - ח	334	ישנו צורך במזרק במינון 15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה -ב
3	213629	ביה"ס כרמל	יסודי בלבד	א - ו	196	ישנו צורך במזרק במינון 15 מ"ג לילדים מתחת לכיתה -ב

המלצות:

1. מומלץ, להצטייד במזרק אפיפן נוסף במוסדות לימוד בהם לומדים ילדים מתחת לכיתה -ב שכן המינון הנדרש לילדים אלו שונה ממינון לילדים בוגרים יותר.

12. הצבת שילוט בדבר התכשיר


12.1. הצבת שילוט המורה על הימצאות התכשיר (מזרק אפיפן).

3. מחזיק במוסד חינוך יציב בסמוך למיקום תכשיר האפינפרין שלט המורה על הימצאות התכשיר; נוסח השלט יהיה לפי הנוסח הקבוע בתוספת.

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום שילוט המפנה לתכשיר לרבות הוראות סעיף קטן (ג). מבדיקת הביקורת עולה:

1. מדגימה של 4 מוסדות חינוך (בתי ספר) נמצא כי למועד הביקורת טרם עודכן שילוט ייעודי.
2. מדגימה של 8 גני ילדים נמצא כי למועד הביקורת טרם עודכן שילוט ייעודי.

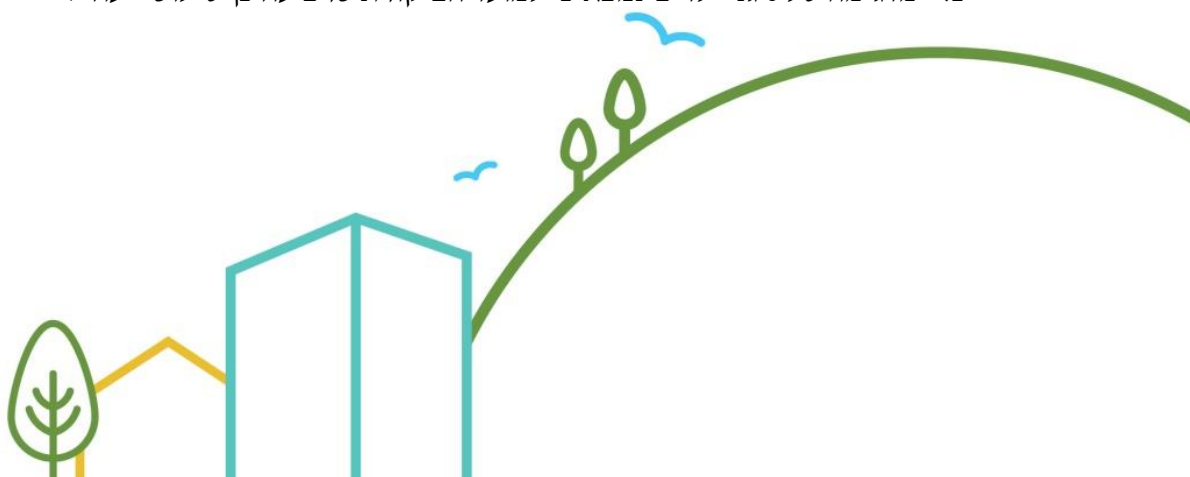

המלצות:

מומלץ, להתקין שילוט כאמור בדבר מיקום התכשיר (מזרק האפיפן) בכלל מוסדות חינוך ברחבי העיר.

12.2. שילוט מכון למיקום התכשיר במוסד החינוך

ממצאים:

הביקורת בדקה שילוט מכון כאמור בסעיף 5 לתקנות בדבר הימצאות התכשיר (מזרק) במוסדות החינוך מבדיקת הביקורת עולה כי:

1. מדגימה של 4 מוסדות חינוך (בתי ספר) נמצא כי למועד הביקורת טרם עודכן שילוט מכון (לפירוט ראה נספח -ה).
2. מדגימה של 8 גני ילדים נמצא כי למועד הביקורת טרם עודכן שילוט מכון. (לפירוט ראה נספח-ו).
- 3.

המלצות:

מומלץ, להתקין שילוט כאמור בדבר מיקום התכשיר (מזרק האפיפן) בכלל מוסדות חינוך ברחבי העיר. בפרט בבתי הספר ומבנים בהם יש מספר קומות ויש להתקין שילוט מכון.


12.3. בקרה תלת חודשית

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום בדיקות ותיעוד מדי שלושה חודשים. נמסר לביקורת על ידי קב"ט מסודות חינוך כי נכון למועד הביקורת הנושא אינו רלוונטי כיוון שהתכשיר סופק למוסדות הלימוד בסמוך לקיום הביקורת.

המלצות:

מומלץ, למנות בכל מוסד גורם שתפקידו לוודא כי טרם חלף המועד האחרון לשימוש המזרק, לרבות תיעוד בכתב של מועד הבדיקה.

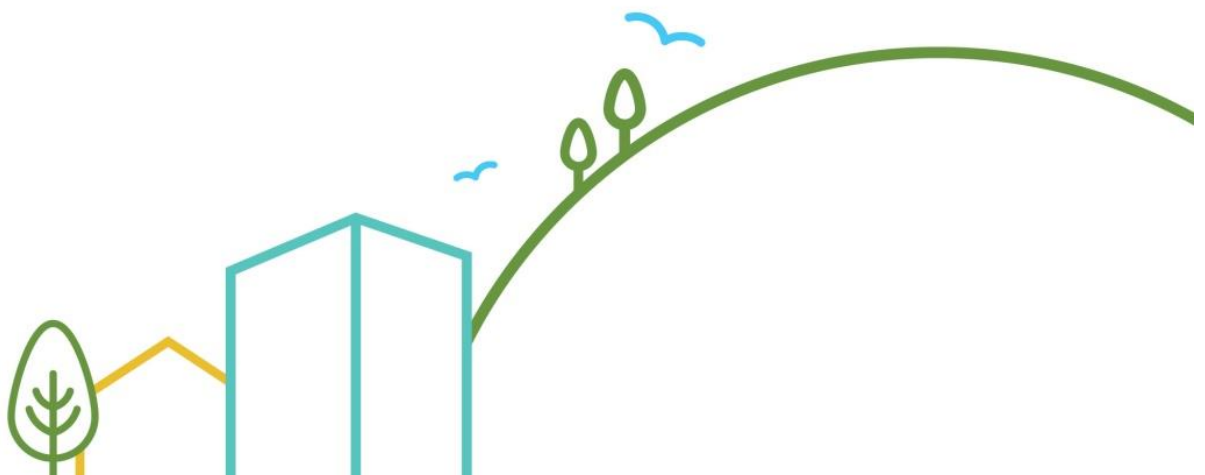

13. תוכנית הדרכות

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום הדרכות כאמור לעיל. משיחה שקיימה הביקורת עם קב"ט מוסדות חינוך ומתוצרים שהועבר על ידי קב"ט מוסדות חינוך עולה קב"ט מוסדות חינוך הפיץ בתאריך 2.01.222 הנחיות להחזקת תכשיר אפיפן במוסדות חינוך לידיעת מנהלי בית הספר, מנהלות גני הילדים, מנהלי מסגרות חינוך כולל סרטון הדרכה בנושא ומכתב זה ממליץ לצוותים כי בנוסף מומלץ להשתתף בתוכנית הדרכה לאלרגיה.

המלצות:

מומלץ, בנוסף להנחיות שהוציא קב"ט מוסדות החינוך לשקול לקיים תוכנית הדרכה פרונטאלית לצוותי החינוך וההוראה בנושא שימוש במזרק האפיפן בשעת חירום. נציין, כי נכון למועד הביקורת חלק מבתי הספר תיאמו מועד הדרכה מול הגורמים הרלוונטיים.

1. קיום נהלי עבודה נוהל טיפול בגרוטאות רכב

ממצאים:

הביקורת בדקה קיום תהליכי עבודה סדורים ומעקב אחר טיפול בגרוטאות רכב ורכבים נטושים. מהעתק שנמסר לביקורת על ידי המחלקה המשפטית עולה כי נוהל העבודה כולל 2 חלקים בנוהל סעיפים המסמיכים את הרשות לביצוע פעולות פינוי, גרירה מתן קנסות כולל דיאגרמה ותרשים עבודה אחר תהליך העבודה ועוד. הנוהל מקיף ומעודכן הנוהל מכיל את כלל הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע פינוי באופן סדור.

תקין לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.


2. תכנון שנתי:

ממצאים:

הביקורת בדקה האם קימת תוכנית עבודה שנתי לרבות יעדים. מבדיקת הביקורת עולה כי אין נכון למועד הביקורת טרם נמצאה תוכנית עבודה סדורה אלא הפעילות מתבצעת על צפי קריאת למוקד ואו סיורים בשטח.

המלצה:

מומלץ, להכין תוכנית עבודה שנתי הכוללת בתוכה מבצעים יזומים, פנייה לציבור במבצעים והסברה ייעודיים בנושא לשם העלאת המודעות.

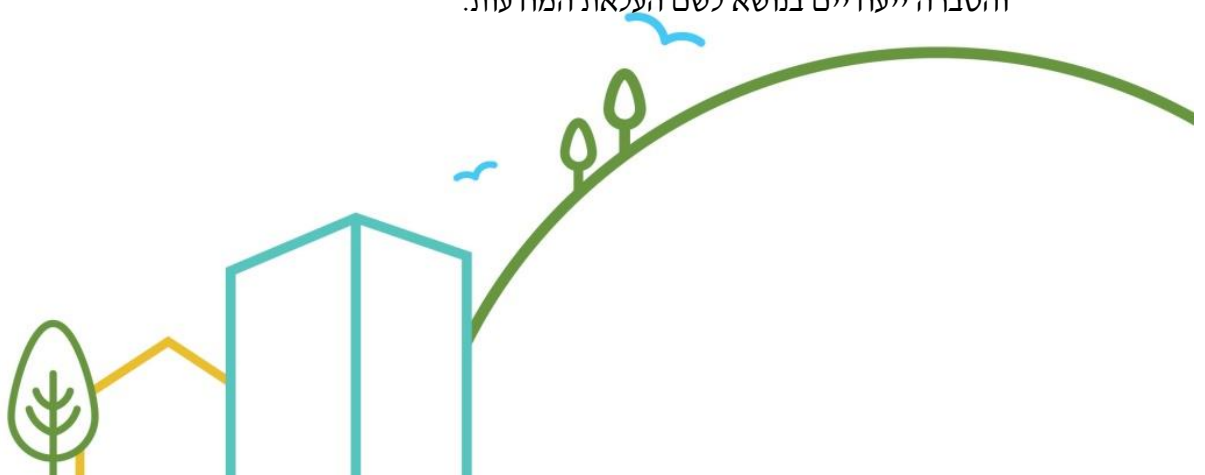

3. פעולות לשם איתור רכבים נטושים

ממצאים

הביקורת בדקה האם בתקופת הביקורת שנים 2021-2022 נעשו מבצעים יזומים ו/או העלאת תכנים לשם הגברת המודעות ודרכי פנייה וטיפול בנושא. מבדיקת הביקורת לא נמצא תיעוד לקמפיין ייעודי בנושא. נציין כי בשנים עברו שנת 2018 נעשה פרסום ו/או מבצעים יזומים בקרב התושבים.

המלצה:

מומלץ, להעלות בקרב הציבור את הידיעה אודות טיפול ואכיפה בנושא רכבים נטושים וכן פרסום אפשרויות הדיווח באתר ובמוקד העירוני.


3.1 בדיקת סטאטוס רכב

ממצאים

- בדיקת סטטוס הרכב הנטוש מתבצעת בתכונה הנקראת "גחלת" בה הפקח יודע פרטים ראשוניים על הרכב כגון: תוקף רישיון הרכב, כתובת, שם בעל הרכב. בשאלתה נרשם מספר רכב ושם מופיע פרטיים של בעל הרכב ונתונים של "הרכב הנטוש". מידע זה עוזר לפקח לקבל מידע לגבי הרכב ואת המשך התהליך.
- בביקורת נמצא כי ביצוע שאילתה מחייב תשלום כספי בסך 4.57 ₪ ש"ח עבור כל בדיקה ושליפה של נתוני רכב למשרד הרישוי. יש לציין כי לעיתים רכב נבדק מספר פעמים על מנת לבדוק שינוי סטאטוס הרכב והדבר גובה עלות כספית למחלקה המטפלת.

המלצה:

הביקורת ממליצה שימוש באפליקציה ייעודית/ מאגר רכבים חנימי (לדוגמא אתר משומשת) או לחילופין להסתייע בשיטור העירוני על מנת לבצע בדיקות רכבים במסוף משטרה לקבלת פרטים וזאת על מנת להפחית הוצאות כספיות על בדיקת סטאטוס רכבים ופרטי בעלים.

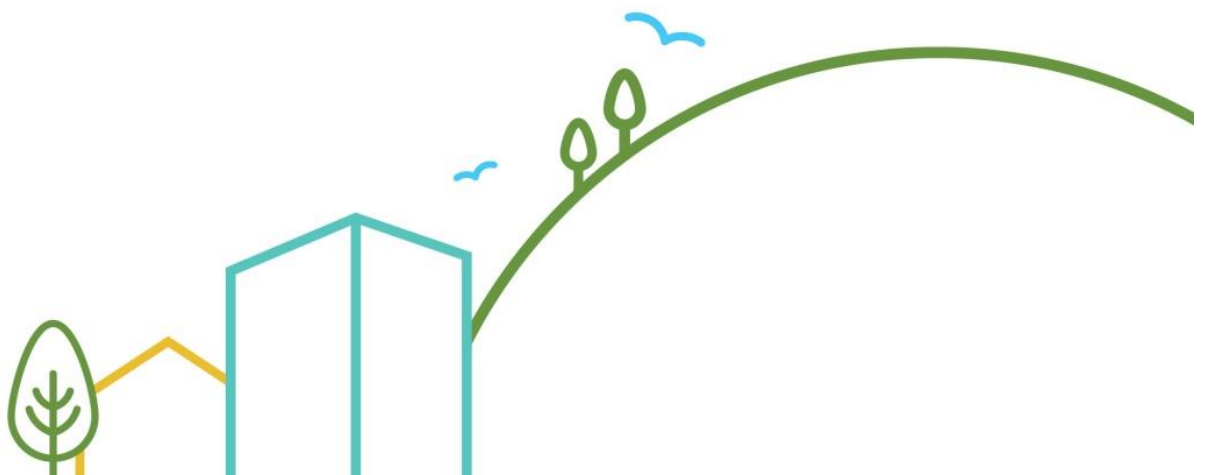

4. סיור עצמאי לאיתור רכבים נטושים

בפגישה שנערכה בתאריך 25.05.2022 בוצעה בדיקה של סטטוס ואופן איתור וטיפול ברכבים אלו.

4.1 מדבקות התראה בגין רכבים נטושים

ממצאים:

ממדגם של 6 רכבים נמצאו 4 רכבים שבמועד הביקורת לא נמצא תיעוד על התראה על גבי הרכב. נציין, כי העדר מדבקה יכול להיות כתוצאה של גורמים חיצוניים לרבות מזג אוויר הורדת מדבקה, התקלפות מדבקה וכ"ו.

מלצה:

מומלץ, לוודא קיום מדבקות התראה רלוונטיות.

4.2 לו"ז למעקב אחר הודעות התראה

ממצאים:

הביקורת בדקה עמידה בלו"ז הנקובים בנוהל העבודה. מבדיקת הביקורת עולה כי מתוך 6 רכבים שנבדקו באקראי בגין 3 רכבים נמצא חריגה מלו"ז בהתאם לקבוע בנוהל בהתאם לסקירת הביקורת את האסמכתאות הרלוונטיות בתיקים הנמצאים בידי המחלקה (תיקי הארד קופי) .

המלצה:

מומלץ, לשקול להשתמש במערכת ממוכנת ו/או התראות באמצעות תוכנת האאוט-לוק אחר לוחות זמנים למשלוח הודעות והתראות.


4.3 סיור שטח שבוצע על ידי צוות הביקורת

ממצאים:

מסיור עצמאי ואיתור של 6 רכבים נמצאו בסיור שבוצע על ידי הביקורת נמצאו 3 רכבים שלא מצאנו תיעוד בתיקי המחלקה לטיפול רלוונטי לרבות משלוח הודעות ומתן דוחות בגינם.

המלצות:

מומלץ, לבצע בדיקת סטטוס טיפול ברכבים הנ"ל.

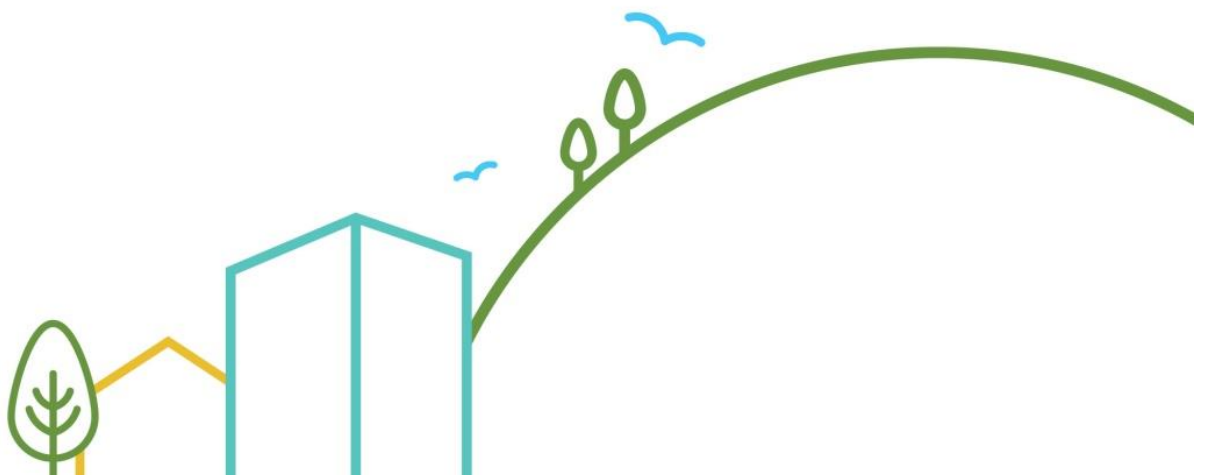

5. ניהול מסד המידע

ממצאים:

- מעקב ברכב נטוש המתקבל במחלקה מתבצע ברישום ידני וצילום של הרכב על ידי הפקח המטפל. הפקח יוצא לסיור שטח לאחר שעבר זמן מרגע ההתראה הראשונית ומתעד את הפעולות שלו באופן ידני בסיום בקלסר. הרשומות נמצאות בקלסר והמעקב לגבי הרכב הנטוש וזמני הטיפול מתבצעות על ידו.
- המעקב בנושא רכבים נטושים הינו מעקב ידני המנוהל באמצעות דפים וקלסרים על ידי הפקח המטפל. לציין כי מלבד הקלסרים אין העתק או תיעוד נוסף. עם זאת, הדיווחים אודות הטיפול מועברים למזכירת אגף ביטחון/ פיקוח עירוני ואלו מועברים לקובץ אקסל.
- ככל אין מערכת ניהול ממוחשבת, העוקבת ומתעדת באופן ממחושב ומסודר אודות טיפול ברכבים נטושים.


המלצות:

1. הביקורת ממליצה לרכוש תוכנה ממוחשבת לקליטה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר אופן הטיפול ברכבים נטושים. לחילופין הביקורת ממליצה לפתוח אירוע 106 על כל רכב נטוש לצורך תיעוד ומעקב אופן הטיפול באופן ממוחשב ולמעקב טיפול בעמידה בזמנים.
2. מומלץ, סרוק את כל מכתבי ההתראה, דוחות, דואר רשום שנשלח לבעלי הרכב באמצעות מערכת ייעודית ו/או פתיחת תיקייה לכל רכב שבה סרוקים כלל המסמכים הרלוונטיים.

6. גריטה והעברה לאפסנה

ממצאים:

הביקורת בדקה האם קיים חוזה התקשרות לשם הסדרת גרירה של רכבים נטושים במידת הצורך. למועד הביקורת קיים הסכם התקשרות חוזית להלן: הסכם לשירותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכב וכלי רכב נטושים מתאריך 1.07.2021 כאשר יום סיום ההתקשרות נקבע ליום 30.06.2022 כאשר הרשות רשאית על פי שיקול דעתה להאריך הסכם זה לשנה נוספת להלן: תקופת האופציה. **תקין לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.**

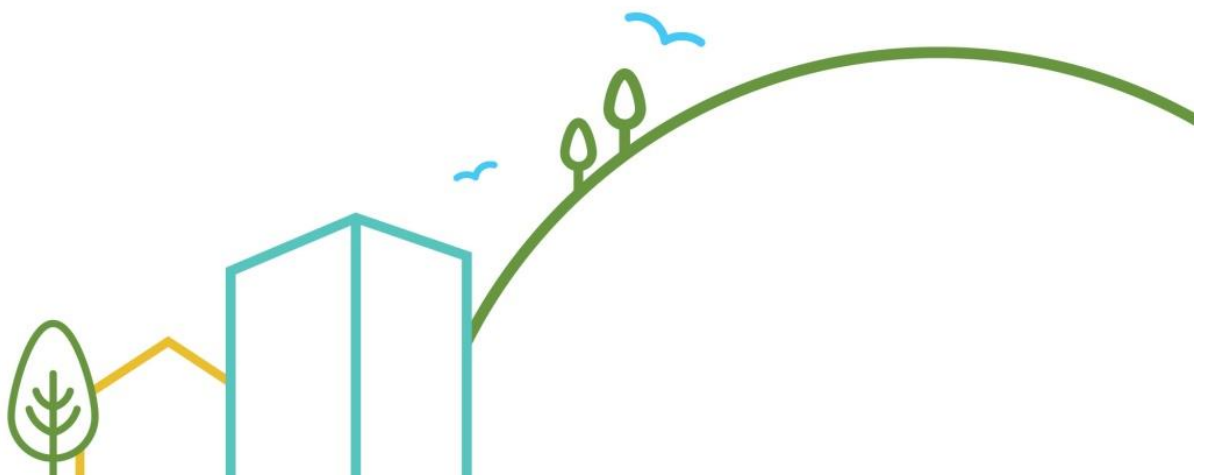



עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

הישיבה הסתיימה ב 20:00

לאה ספיר
ראש מנהל עירוני

רון פלוט
ראש העיר

